





- F1,F2 - Fusible
- GV1,GV2 - Vanne gaz
- H1,H2 - Témoin défaut
- IS - Barre d'ionisation
- LD2 - Pressostat différentiel d'air
- RT - Thermostat d'ambiance
- VLV - Ventilateur de chauffage

Cablage interne

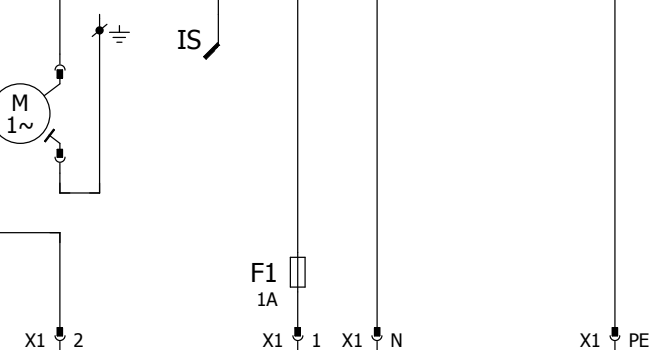

Cablage externe

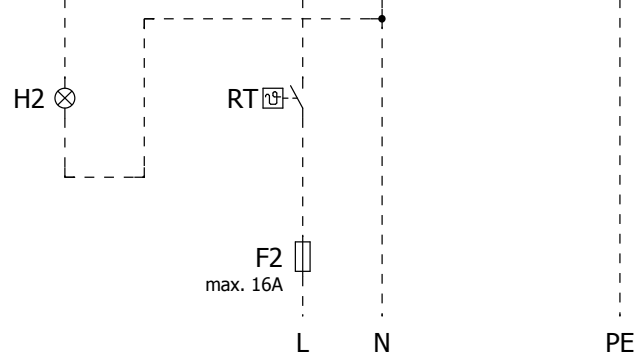

Infra 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50
marche/arrêt

Schema électrique

Schéma d'électrique

I-013000-FR

Get.	J.W.	Date	22-9-2016	Groupe	Infra	Type	marche/arrêt	← → 1
Gec.	TvD	Norm		Art.nr.		Version	1.0	